


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
 х.в. - Холодная вода
 г.в. - Горячая вода
 с.в. - вода 50 градусов
 К - Канализация
 1/2" и 3/4" - Диаметр павода, дюйма
 h - Высота павода от уровня чистого пола, мм
 d - Диаметр павода, мм

ПРИМЕЧАНИЯ
 1. Трубопроводы и канализация прокладываются в толще стен и пола скрытым способом.
 2. На сливах в канализацию требуется установить воронки. Высота верха воронки - 350 мм. Оборудование присоединяется к канализационной сети с разрывом от ширины не менее 20 мм от верха приемной воронки.
 3. Все присоединки стоков внутренней канализации должны иметь гидравлические затворы (синеом).
 4. На выпусках труб х.в. и г.в. устанавливается запорная арматура.
 5. Привязки для оборудования не включенного в спецификацию не даются.

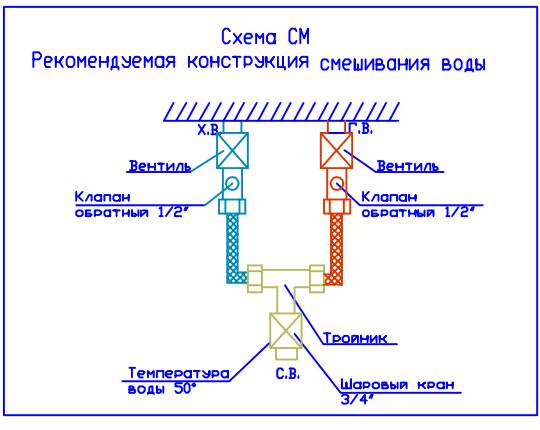

					Столовая на 48 посадочных мест с линией раздачи и баром			
Изм.	Колуч	Лист	Ндок	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Осипов					П	3	6
г.Москва								
Привязка оборудования к системам водоснабжения и трапам								